


30/001



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Direction générale de l'Energie



Normec  
BTV

## L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 08/10/2024 + /  
Rapport N°: 0556-241008-06

Date d'émission du rapport: 08/10/2024

### Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Normec BTV

Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 064 33 64 55 E: hainaut-btv@normecgroup.com Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0556

### Identification des tiers:

Client:

Adresse:

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: CLIENT

Adresse: RUE DES HAIES 30, 6001 MARCINELLE

Responsable des travaux:

Adresse:

Numéro de TVA:

### Identification de l'installation électrique:

Nom: CLIENT

Adresse: RUE DES HAIES 30, 6001 MARCINELLE, garage

Code EAN:

Numéro compteur: 31467268

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: garage privé

### Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle (6.5)

Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

N° Rapport: 0556-241008-06

VMA - 66.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:  
Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616  
RPR Antwerpen / RPM Anvers  
normecbtv.com



Normec  
BTV

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Direction générale de l'Énergie

**Données de l'installation électrique:**

Tension et nature du courant: Mono 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: EXVB - Section: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Type d'électrode de terre: Piquet de terre

Nombre de tableaux: 2

Valeur nominale de la protection du branchement: 40A

Type de coupure générale: 4P 40A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 1+1 (réserve inclus)

**DESCRIPTION:**

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit  
(s) protégé(s): Voir schémas  
nombre : 1

Voir schémas unifilaires et plans de position

Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

---

**Résultats du contrôle:**

**Mesures et essais:**

Résistance de dispersion de la prise de terre: 10 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 50 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

**Infractions constatées:**

Néant

**Remarques:**

Néant

---

**Conclusion du contrôle:**

N° Rapport: 0556-241008-06

VMA - 66.02



Installations électriques à basse tension et à très basse  
tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:  
Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616  
RPR Antwerpen / RPM Anvers  
normecbtv.com



**Normec**  
BTV

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Direction générale de l'Energie

- 1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 08/10/2049**
- Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
  - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.

**Heure d'achèvement:**

agent-visiteur 0556 p.o. du directeur technique

08/10/24 14:51

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

N° Rapport: 0556-241008-06


VMA - 66.02




Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:  
Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616  
RPR Antwerpen / RPM Anvers  
normecbtv.com

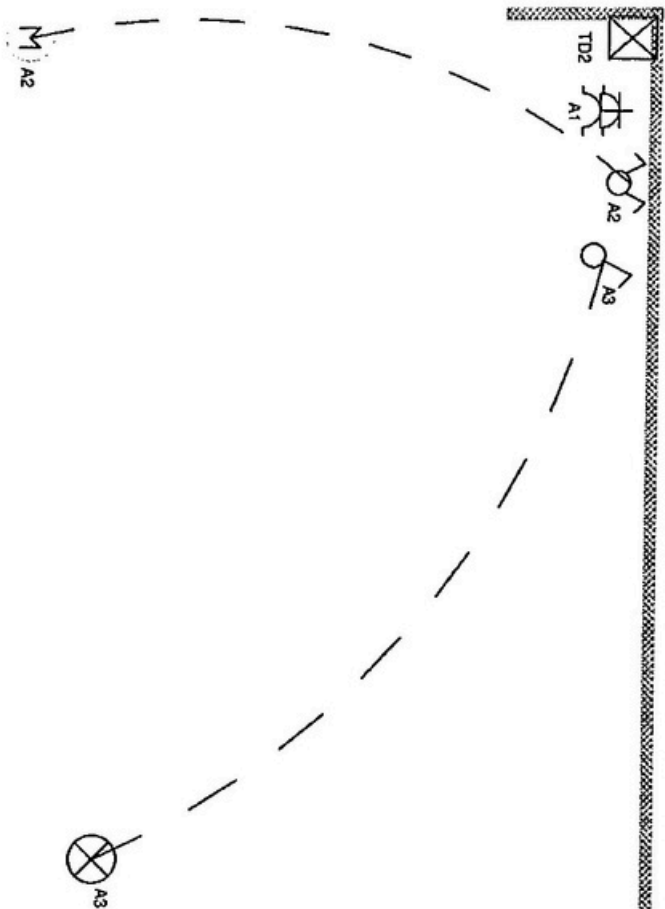


GARAGE 30

 **NOTICE**  
08-10-2024  
ANTONINO  
EGE

vue des HPIES 30  
6001 mARCIÈRE

Tableau

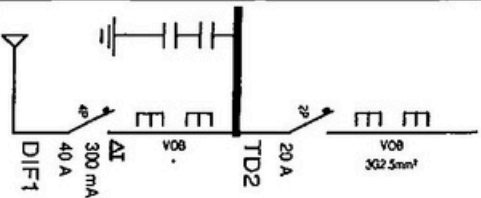

INSTALLATEUR

CONTROLE

Normec

CHANTIER



Schema 1A

2X/230V~

Nom  
TVA  
Date  
Sign

ORGANIS.  
Nom  
Date  
Sign

Nom  
Rue  
Comm  
Sign

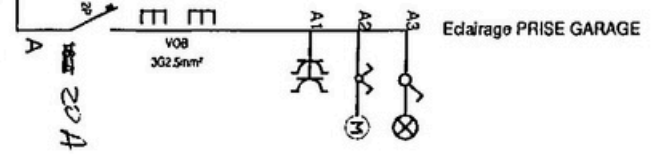

INSTALLATEUR

CONTROLE

CHANTIER

Schema2A

2X/230V~

Nom :  
TVA :  
Date : 06/10/2024  
Sign :

ORGANIS :  
Nom :  
Date :  
Sign :  
08-10-2024  
ANTONINO PARISI  
556

Nom :  
Rue :  
Comm :  
Sign :  
rue des HAIES 30  
6004 MREVELLE