



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : P03083433/071



F 195493

Rési code :

☐ Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

☐ Brabant

tél : 02 674 57 11

☒ Wallonie

tél : 081 432 611

R1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : <u>LD Electricite</u>	Nom, Prénom : <u>Appartement</u>
N° carte d'identité : <u>898805463</u>	Adresse : <u>311 Rue de Hoge</u>
N°TVA : BE <u>898805463</u>	CP + Commune : <u>6001 Marcinelle</u>
	Tél : <u>/</u>

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> mise en usage	<input type="radio"/> modification	<input type="radio"/> extension	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271bis	<input checked="" type="radio"/> ① Unité d'habitation
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobile	<input type="radio"/> temporaire		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ② Unité de travail domestique
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> périodique	<input type="radio"/> contrôle		<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> ③ Parties communes
<input type="radio"/> Art 276bis	<input type="radio"/> renforcement	<input type="radio"/> vente d'une unité d'habitation		<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN <u>541448060006470606</u>	<input checked="" type="radio"/> EAN non communiqué	<input checked="" type="radio"/> Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° :	Index jour :	nuit :
	Protection branchement (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>	n° : Index nuit :	
Données installation	Conçue pour U _N : <u>230 V</u> <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/>	Type de prise de terre :	
	Courant nominal maximum (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>	<input type="radio"/> boucle de terre <input type="radio"/> barres / piquets	
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>4 X 1.5</u> mm ² - Type : <u>C2V8</u>	<input type="radio"/>	
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>60</u> A / <u>300</u> mA	Nombre de tableaux : <u>1</u>	Nombre de circuits terminaux : <u>10</u>
	<input checked="" type="radio"/> Voir annexe(s)		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="radio"/> Contacts dir.	<input checked="" type="radio"/> Contacts indir.	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input checked="" type="radio"/> Appareils	<input checked="" type="radio"/> Matériel	<input checked="" type="radio"/> I>/section	<input checked="" type="radio"/> Schémas	<input checked="" type="radio"/> Contrôle bcl de défaut
<input type="radio"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>21</u> Ω		<input type="radio"/> Isolement général : <u>2</u> MΩ		<input checked="" type="radio"/> Continuité de terre		<input checked="" type="radio"/> Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : <input type="radio"/> était plombé <input checked="" type="radio"/> a été plombé <input type="radio"/> n'a pas été plombé <input type="radio"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
<input checked="" type="radio"/> Néant	
Infractions Installation existante	
<input checked="" type="radio"/> Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire : <u>ORES G-L</u> <u>6 08-06-12</u> <u>PH</u>
<input checked="" type="radio"/> Néant	

Conclusion(s) :

☒ La nouvelle installation est conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être reconstruite avant

26/03/15 (*)

☐ par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : Dumort

Agent n° : 3016

Date : 26/03/15

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) :

☐ Schéma(s) de position : 2

☐ Schéma(s) unifilaire(s) : 1

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

☐ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
☐ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.


(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite

APPARTEMENT 34/2 *326011*

*2663/km
7/3*

Frederic LUMONT
Inspecteur Electricite/Gaz
Agent 3056

VINCENT
12

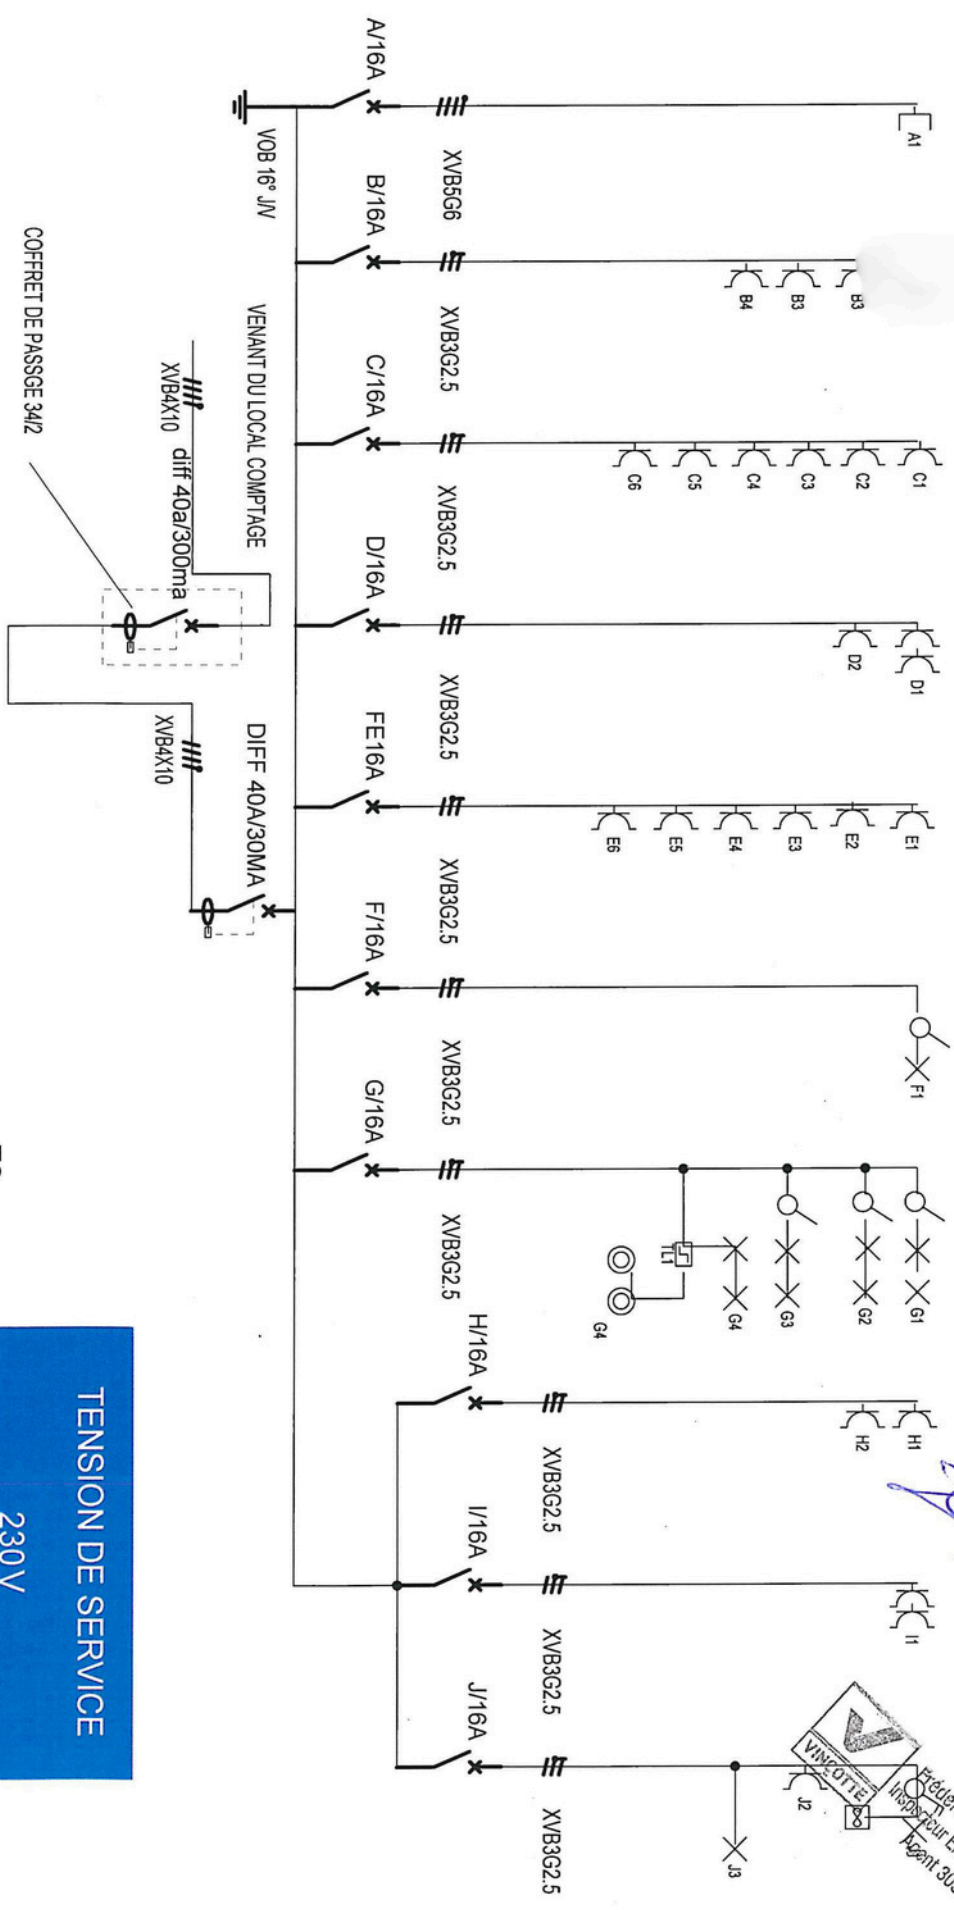


F2

TENSION DE SERVICE
230 V

Entreprise d'electricité générale Avenue de l'EUROPE 37 6010 COULLETT TEL: 071 96 65 78 T.V.A. BE0898.805.463.		Designation du dossier APPARTEMENTS 34/2 Rue des Haies MARCINELLE 6001		Concepteur LD 31/12/09		Date asbuil		Modifications		Date dossier 11/12/07	
Designation du folio COFFRET DE PASSAGE 34/2		Réalisateur LE		Vérificateur LE		Date folio 1/3/12		Date dossier 1/3/12		Date dossier 1/3/12	
CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE IGE-XAO											


APPARTEMENT 34/2

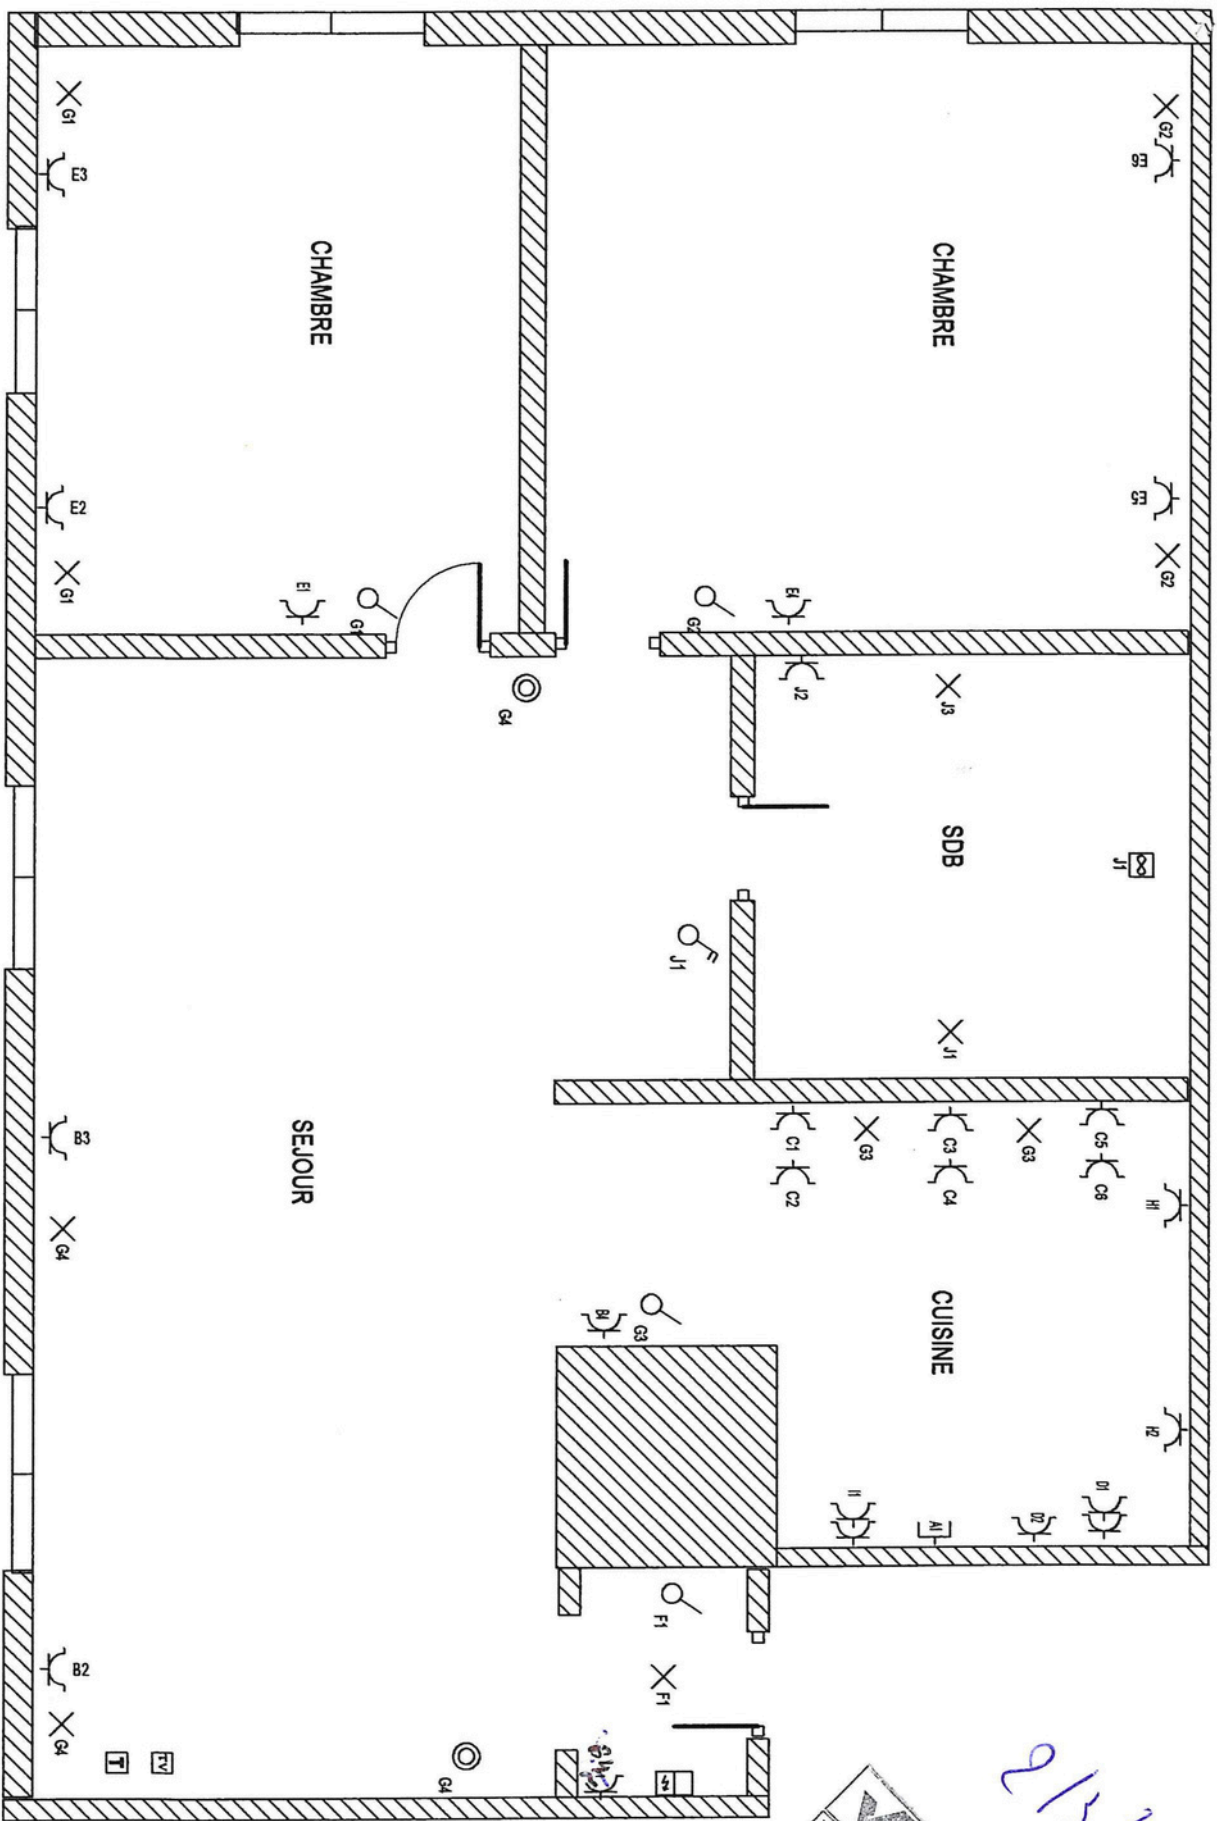

VINCOTE
Frédéric DUMONT
Inspecteur Electricité/Gaz
Agent 3056

2/3

Entreprise d'électricité générale Avenue de l'EUROPE 37 6010 COUILLET TEL: 071 96 65 78 T.V.A. BE0898.805.463.		Désignation du dossier [REDACTED]		Concepteur LD		Date 31/12/09		Modifications asbuilt		Date dossier 11/12/07	
Désignation du folio APPARTEMENT 34/2 Rue des Haies MARCCELLE 6001		Réalisateur LE		Vérificateur LE		Date [REDACTED]		Date folio 21/10		CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE IGE+MAO	

COFFRET DE
PASSAGEDocument créé avec SEE BUILDING LT